



גנרטורים ארעיים לבימות בידור

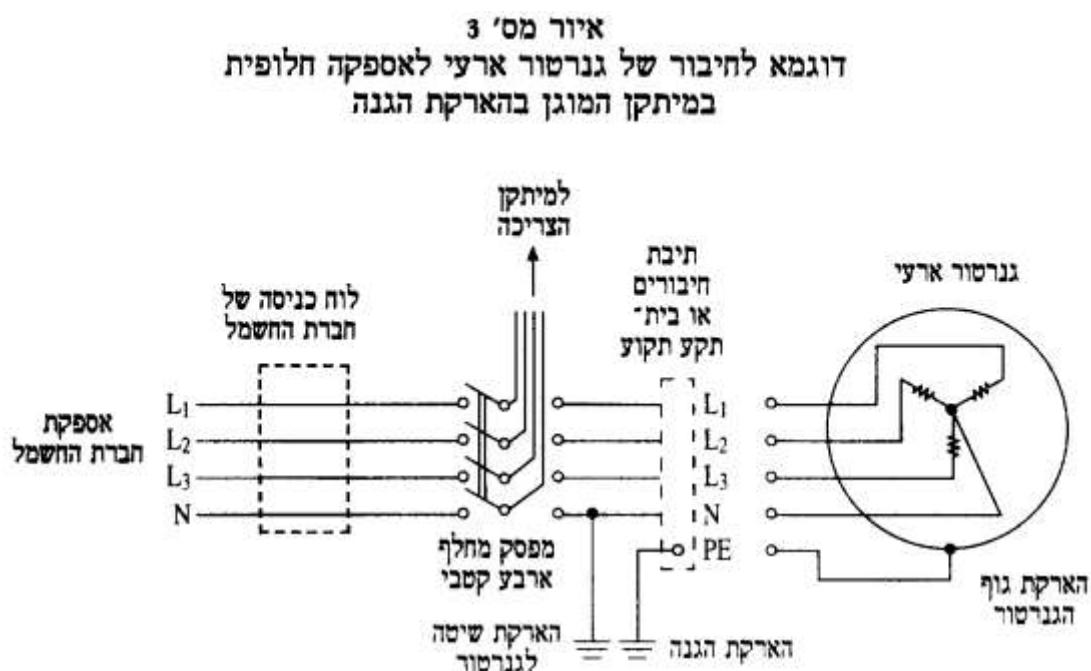

הערה: מותר לאחד את האלקטרודות בהתאם לתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט)

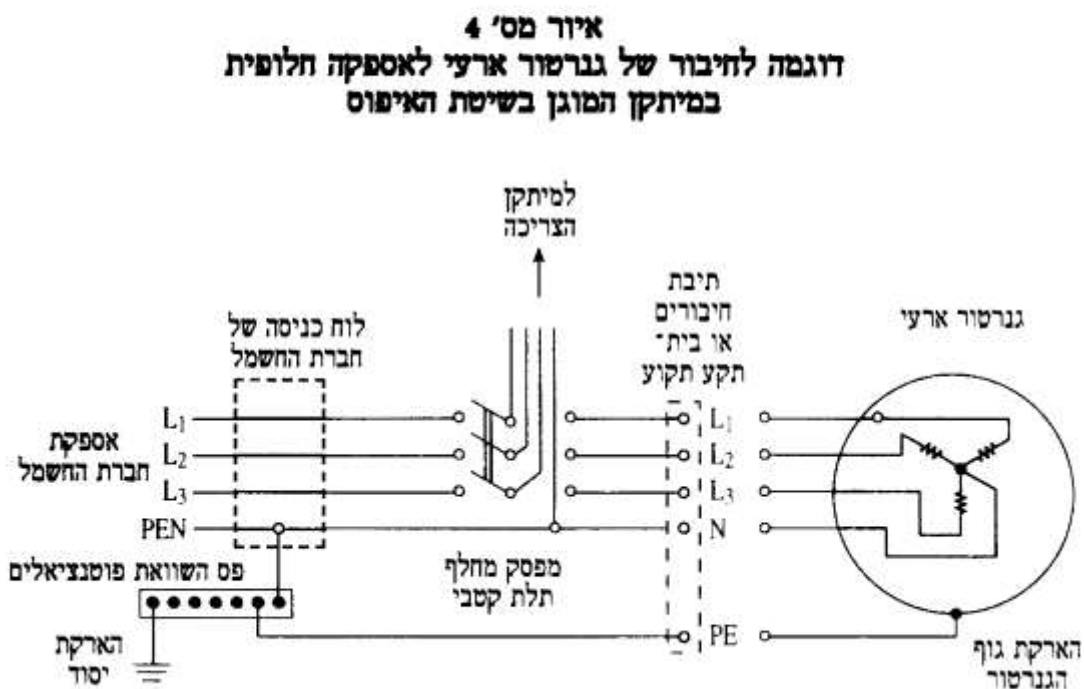

איורים מס' 3 ו-4 שבתוספת השניה של תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך).